


## UV-STICK-AX

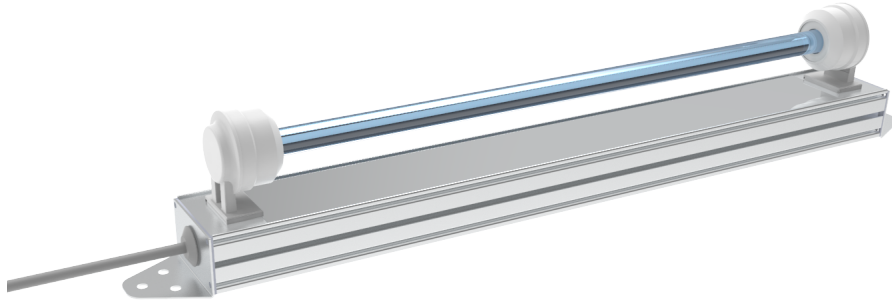


### TABLE - Tabella

| UV-STICK-                         |                                  | 40H-AX     | 60H-AX     | 90H-AX     | 120H-AX    |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| LAMP LIFETIME (hour)*             | DURATA LAMPADA (ore) *           | ≤ 18.000   | ≤ 18.000   | ≤ 18.000   | ≤ 18.000   |
| TOTAL CONSUMPTION (W)             | CONSUMO TOTALE (W)               | 40         | 60         | 90         | 120        |
| EXTERNAL DIMENSIONS<br>LxSxH (mm) | DIMENSIONI ESTERNE<br>LxSxH (mm) | 576x58x92  | 739x58x92  | 1033x58x92 | 1313x58x92 |
| Dimension Length (A) (mm)         | Lunghezza (A) (mm)               | 496        | 659        | 953        | 1233       |
| Dimension Length (B) (mm)         | Lunghezza (B) (mm)               | 556        | 719        | 1013       | 1293       |
| Dimension Length (C) (mm)         | Lunghezza (C) (mm)               | 576        | 739        | 1033       | 1313       |
| Treated Volume (m3)               | Volume Ambiente Trattato (m3)    | da 20 a 40 | da 30 a 50 | da 40 a 65 | da 50 a 80 |
| Treated Surface (m2)              | Superficie Coperta (m2)          | da 7 a 13  | da 10 a 17 | da 14 a 25 | da 17 a 27 |
| Weight (Kg.)                      | Peso (Kg.)                       | 1          | 1,1        | 1,2        | 1,4        |
| REPLACEMENT LAMP                  | LAMPADA UV DI RICAMBIO           | CHS-40WH   | CHS-60WH   | CHS-90WH   | CHS-120WH  |

\* continuous operation/accensione continuativa

### TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici

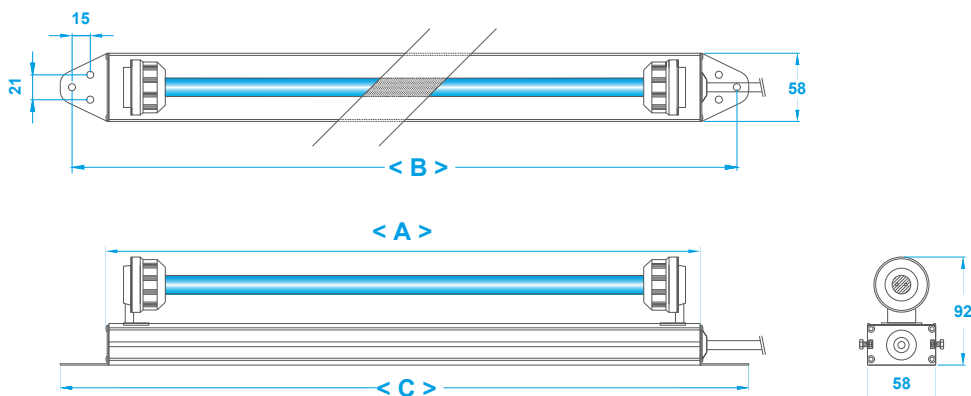

## INSTALLATION - Installazione

In the case of application of UV-STICK for direct irradiation of the environment, the device should be positioned on the ceiling almost in central position. The installation of several units should be carried out so as to distribute them uniformly in the environment (to avoid the hidden areas, such as the corners; it should allow all the air to be treated). These models can be mounted on the wall and still comply with the regular distribution.

The final result of the disinfection will still be made dependent on the amount of germs coming in from the external environment.

To fit the model of UV-STICK using the two aluminum brackets supplied, anchoring them to the ceiling by screw anchors (D 8 ÷ D 10 mm.) or by self-tapping screws (not supplied). After inserting the anchors onto the ceiling, you should tighten (by supplied stainless steel screws M4x6) the device to the two brackets.

Nel caso di irraggiamento diretto di ambiente, l'UV-STICK va installato a soffitto, in posizione pressoché centrale.

L'installazione di più apparecchi va effettuata in modo tale da distribuirli uniformemente nell'ambiente (evitare le zone nascoste, come gli angoli; si deve permettere che tutta l'aria venga trattata). Questi modelli possono essere montati anche a parete rispettando comunque la regolare distribuzione.

Il risultato finale della disinfezione ottenuta sarà comunque legato al valore più o meno alto dell'apporto esterno di germi nell'ambiente.

Per il montaggio del modello UV-STICK servirsi delle due staffe in alluminio in dotazione, ancorandole al soffitto con tasselli ad espansione (D8 D 10 mm.) o con viti autofilettanti (non forniti). Dopo aver eseguito l'operazione di inserimento dei tasselli al soffitto bisogna avvitare (con viti Inox M4x6 in dotazione) l'apparecchio alle due staffe.

